

TYCROC LATTIALÄMMITYS OPAS

TÄMÄN OPPAAN TARKOITUS ON AUTTAA SEKÄ MYYJÄÄ ETTÄ OSTAJAA TÄYDELLISEN TYCROC-LATTIALÄMMITYSRATKAISUN KOKOAMISESSA. KAIKKI RATKAISUT OVAT PROJEKTIPOHJAISET, MUTTA SEURAAVAT KUUSI KOHTAA VOIVAT OLLA HYÖDYLLISET:

1

LÄMMITYSPUTKEN HALKAISIJA JA ASENNUSTAPA

- Tycroc PERT putki 16 mm/17 mm/20 mm.
- 16 mm:n ja 17 mm:n putkien asennuksessa käytä Tycroc UHP16 levyä tai Tycroc NOB14 levyä.
- 20 mm:n putken asennuksessa käytä Tycroc UHP20 levyä.

2

TARVITTAVA MÄÄRÄ HUONETTA KOHTI

- Noin 5 m putkea tarvitaan neliömetriä kohden (putkien etäisyys 200 mm).
- Piirin suurin suositeltu pituus on noin 100 m.
- Tycroc PERT -putket ovat pituudeltaan 120 m, 240 m ja 480 m.
- Tycroc UHP -levy = 0,72 neliömetriä
Tycroc NOB -levy = 1,12 neliömetriä

3

JAKO PIIRIMÄÄRÄN MUKAAN

- Tycroc TSL5 on jakotukki viidelle piirille ja TSL2 on kahdelle piirille.
- Tycroc TSL1 yksittäiset moduulit mahdollistavat jakotukkipiirien määrän lisäämisen tarpeen mukaan.

4

TARVITAAN MYÖS

- Sarja suoria sulkuventtiilejä Tycroc TSL-VA1 (sarja per jakotukki).
- Puristusliitin Tycroc TCA (pari piiriä kohti).
- 90° muovinen mutkatuki Tycroc PBS (pari piiriä kohti).

5





TOIMILAITTEET JA TERMOSTAATTI

- Valitse joko Tycroc TSA24 (24V) tai TSA230 (230V) — valinta riippuu valitun termostaatin ja/tai ohjaimen tyypistä.
- Tycroc TSA230 -toimilaite on yhteensopiva Tycroc Smart One -termostaatin kanssa.
- Tycroc-toimilaitteet ovat myös yhteensopivia muiden valmistajien termostaattien ja säätimien kanssa. Tarvittaessa jakotukkia voidaan säätää manuaalisesti ilman toimilaitteita.

6

RATKAISE KOOPTUNA

- Asenna asennustyyppin ja asennusohjeiden mukaan.

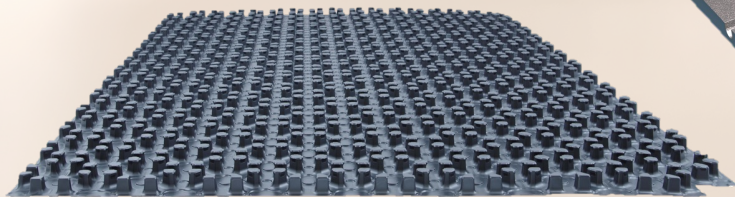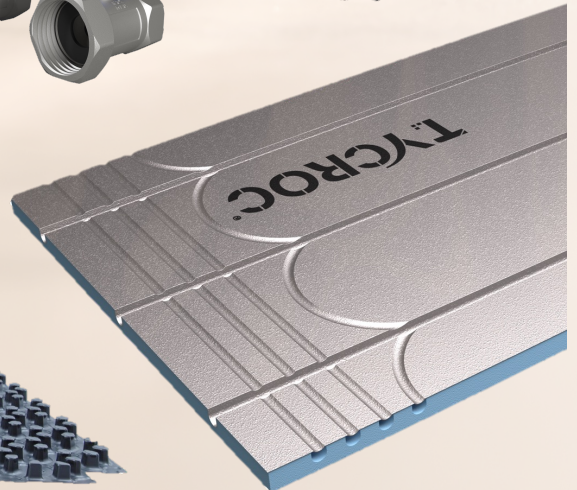

Lisätietoja:

myynti@tycroc.fi · +358 45 893 9644 · www.tycroc.fi